

W/IOT.4105 T-2.1566.357/16

Sobieku, dnia 12.12.2016 r.

MASKO Spółka z o.o.

ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1
05-070 Sulejów

Dotyczy uzgodnienia projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków z przewodem tłocznym w miejscowości Halinów i miejscowości Krzewina gm. Halinów (zgodnie z zaznaczoną trasą).

W odpowiedzi na pismo, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie, Inspektorat w Otwocku z siedzibą w Sobieku informuje:

1. Na załączonej mapie w skali 1 : 1000 wrysowano kolorem niebieskim orientacyjne trasy rurociągów drenarskich wykonanych w roku 1987 w ramach zadania inwestycyjnego „Cisie Ia”, z podaniem średnic, oraz kierunku spływu zbieranej wody – zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.
2. Rurociągi melioracyjne na terenie, w którym realizowana będzie powyższa inwestycja znajdują się na głębokości ok. 1,00 – 1,05 m.
3. Miejsca kolizji projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków z przewodem tłocznym z rurociągami drenarskimi należy zaprojektować tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzeń melioracyjnych.
4. Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Trasę kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków z przewodem tłocznym należy zaprojektować z zachowaniem odpowiedniej odległości między rurociągami melioracyjnymi a projektowanym przewodem. Odległość ta nie może być mniejsza niż 0,5 m (licząc od tworzących).
5. W przypadku niemożności zaprojektowania inwestycji w sposób zapewniający jej bezkolizyjność z urządzeniami melioracyjnymi, dopuszcza się ich przebudowę, na co zgodnie z ustawą z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne we właściwym miejscowo starostwie. Po wykonaniu ewentualnej przebudowy urządzeń melioracyjnych należy przesłać do Inspektoratu WZMiUW w Otwocku z siedzibą w Sobieku mapę powykonawczą – celem uaktualnienia ewidencji urządzeń melioracyjnych.
6. Wszelkie straty wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót i ewentualnego uszkodzenia rurociągów drenarskich obciążą Inwestora.
7. Integralną częścią pisma jest mapa do celów projektowych z zaznaczoną projektowaną trasą kanalizacji sanitarnej i pompownią ścieków z przewodem tłocznym ostemplowana pieczęcią Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.

Urządzenia melioracyjne podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne z 2001 r. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo Wodne, zgodnie z art. 190 - 194 grozi kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności.

KIEROWNIK INSPEKTORATU
WZMiUW w Otwocku

mgr inż. Maria Kiepuska

Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Warszawie
Inspektorat w Otwocku
z siedzibą w Sobolewku 24
tel./fax 0-22 778 32 88

Uzgodniono pismem
WIOT 4105/16 z dnia 11.12.2016
z dn. 11.12.2016

KIEROWNIK INSPEKTORATU
WZMILUW w Otwocku
mgr inż. Małgorzata Klepurska

Stwierdzono:
ul. Graniczna, Północna, 3-go Maja
Halinów
Sieć kanalizacji sanitarnej

Skala: 1:1000



BURMISTRZ HALINOWA

05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

tel. +48 22 7836020; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 7836107

www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

Halinów, dnia 19 grudnia 2016 r.

WGKI.6853.6.98.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i ust. 4 ust. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Bieńkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Masko Spółka z o.o.”, z siedzibą przy ulicy Kombatantów II Wojny Światowej 1, 05-070 Sulejówek, z dnia 7 grudnia 2016 r., w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i przewodem tłocznym w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 315/1 (ul. Graniczna) w miejscowości Halinów, działając w imieniu Burmistrza Halinowa (Upoważnienie Burmistrza Halinowa nadane w drodze Zarządzenia Nr VI/10/10 z dnia 16 grudnia 2010 r.),

zezwalam,

Panu Mirosławowi Bieńkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Masko Spółka z o.o.”, z siedzibą przy ulicy Kombatantów II Wojny Światowej 1, 05-070 Sulejówek, na lokalizację kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i przewodem tłocznym w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 315/1 (ul. Graniczna) w miejscowości Halinów, wg lokalizacji wskazanej na mapie sytuacyjnej stanowiącej integralną część niniejszej decyzji, na następujących warunkach:

1. Usytuowanie projektowanej infrastruktury winno spełniać wymogi określone w § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).
2. Należy unikać lokalizowania nowej infrastruktury liniowej podziemnej pod jezdnią istniejącą i docelową.
3. W wyjątkowych przypadkach, gdy podziemną budowlę liniową lokalizuje się poprzecznie pod drogą, nie może ona zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.
4. Pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego - w zakresie robót odtworzeniowych drogi o nawierzchni tłuczniowej (ul. Zgody), musi się znaleźć wykonanie nawierzchni tłuczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolna z tłucznia kamiennego o grubości 22 cm o frakcji 31,5-63 mm, warstwa górna z tłucznia kamiennego o grubości 8 cm o frakcji 4-31,5, o łukowym przekroju poprzecznym oraz o rzędnej niwelety równej niwelecie drogi, jaka była przed przystąpieniem do robót.

5. Nie dopuszcza się pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia według technologii wymienionych powyżej.
6. Prace należy wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych.
7. Odbiór zajmowanego pasa drogowego nastąpi protokolarnie z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi.

Jednocześnie informuję, że na podstawie niniejszej decyzji inwestor posiada zgodę na dysponowanie działką oznaczoną w ewidencji gruntów 315/1 w miejscowości Halinów.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2016 r. Pan Mirosław Bieńkowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Masko Spółka z o.o.”, z siedzibą przy ulicy Kombatantów II Wojny Światowej 1, 05-070 Sulejówek, złożył wniosek o wydanie pozwolenia na lokalizację kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i przewodem tłocznym w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 315/1 (ul. Graniczna) w miejscowości Halinów.

Do wniosku o zezwolenie na lokalizację kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i przewodem tłocznym, załączono mapę sytuacyjną.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Rozpatrując wniosek, ustalono warunki usytuowania projektowanej infrastruktury w oparciu o §140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą (Dz. U. z 2016, poz. 124).

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) przed rozpoczęciem robot Inwestor zobowiązany jest do:
 - 1) Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
 - 2) Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.
 - 3) Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
 - 4) Do wniosku na zajęcie pasa drogi należy załączyć:
 - a) szczegółowy plan sytuacyjny x 2 w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- b) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót,
 - c) projekt tymczasowej organizacji ruchu,
 - d) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy lub prowadzonych robót,
 - e) kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi oraz kopia opinii ZUD (Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim).
- 5) do przestrzegania zapisów ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).
2. W zakresie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 302 w miejscowości Halinów, lokalizację kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i przewodem tłocznym, należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.
3. Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Halinowa, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, w terminie 14 dni od jej doręczenia.



z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz

Otrzymuje:


- 1. Wnioskodawca
- 2. a/a

W załączeniu:

- 1. Mapa z uzgodnioną lokalizacją

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 poz. 783 z późn. zm.).

Sprawę prowadzi:
inspektor ds. dróg Mirosława Gocławska
tel. 022 783 60 20 wew. 130

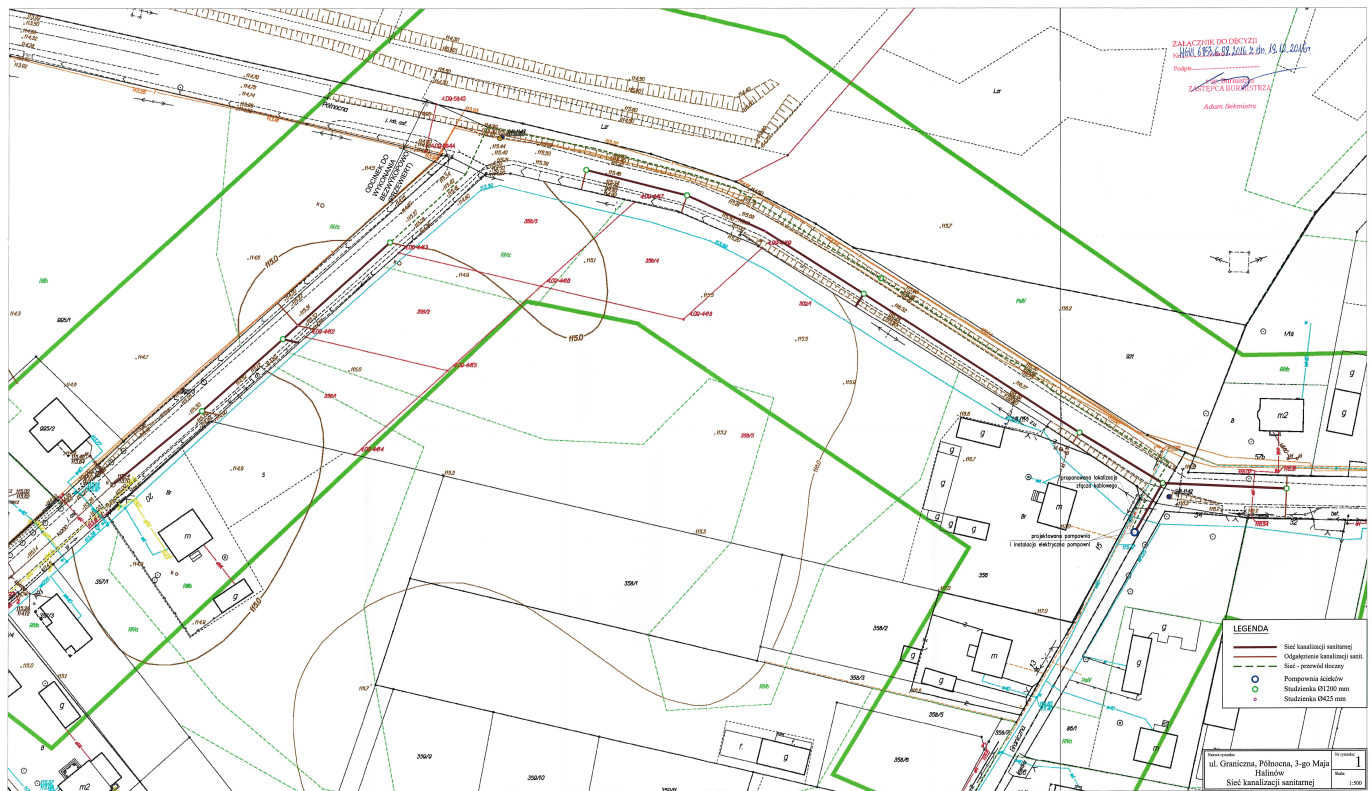

Mińsk Maz. dnia 03 styczeń 2017r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), oraz uchwały Nr 696/2010 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 13 września 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Urząd Miejski w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, 05 – 074 Halinów

o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Halinów ul. 3-go Maja i ul. Północna oraz w miejscowości Krzewina gm. Halinów,

ZEZWAŁAM

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2204W Halinów - Krzewina - Desno w miejscowości Halinów ul. 3-go Maja i ul. Północna oraz w miejscowości Krzewina gm. Halinów wg lokalizacji przedstawionej na załączonych mapach stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Naruszenie pasa drogowego obliguje do odtworzenia:

- w przypadku rowu przydrożnego odtworzenie poprzez wykopanie rowu i obsianie trawą i ewentualne umocnienie,
- odtworzenie pobocza poprzez utwardzenie,
- w przypadku jezdni zobowiązuje inwestora do odtworzenia konstrukcji jezdni jak dla drogi o ruchu kategorii KR 3 „połową szerokości”,
połączenie nawierzchni istniejącej a z nowo układaną oraz z krawężnikiem należy uszczelnić taśmą asfaltową.
- uporządkowanie pasa drogowego.

2. W przypadku wystąpienia kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas rozbudowy dróg powiatowych, właściciel urządzenia – niezwłocznie po wezwaniu i na własny koszt - dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

3. Zarząd Dróg Powiatowych nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa pozwalają na lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, także służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją nie stosuje się zakazu określonego w art. 39 ust. 1, pkt. 1 który zabrania lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej przedmiotowego urządzenia. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Wskazane byłoby zachowanie właściwej realizacji inwestycji tj. wybudowanie kanalizacji sanitarnej w terminie do końca czerwca przed przebudową drogi powiatowej.

POUCZENIE

Na mocy uchwały Nr 696/10 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 13 września 2010r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu, wyrażam zgodę na dysponowanie działkami nr ew. 84/2 na cele budowlane – budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego;
 - prowadzenia robót w pasie drogowym uzupełniony o projekt organizacji ruchu lub sposób zabezpieczenia robót na czas trwania budowy,
 - umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

zał. mapa z naniesioną lokalizacją




Dyrektor
[Signature]
Andrzej Jankowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. A/a

Sprawę prowadzi: Elżbieta Zgódko
tel. 25 758-28-91 w. 32

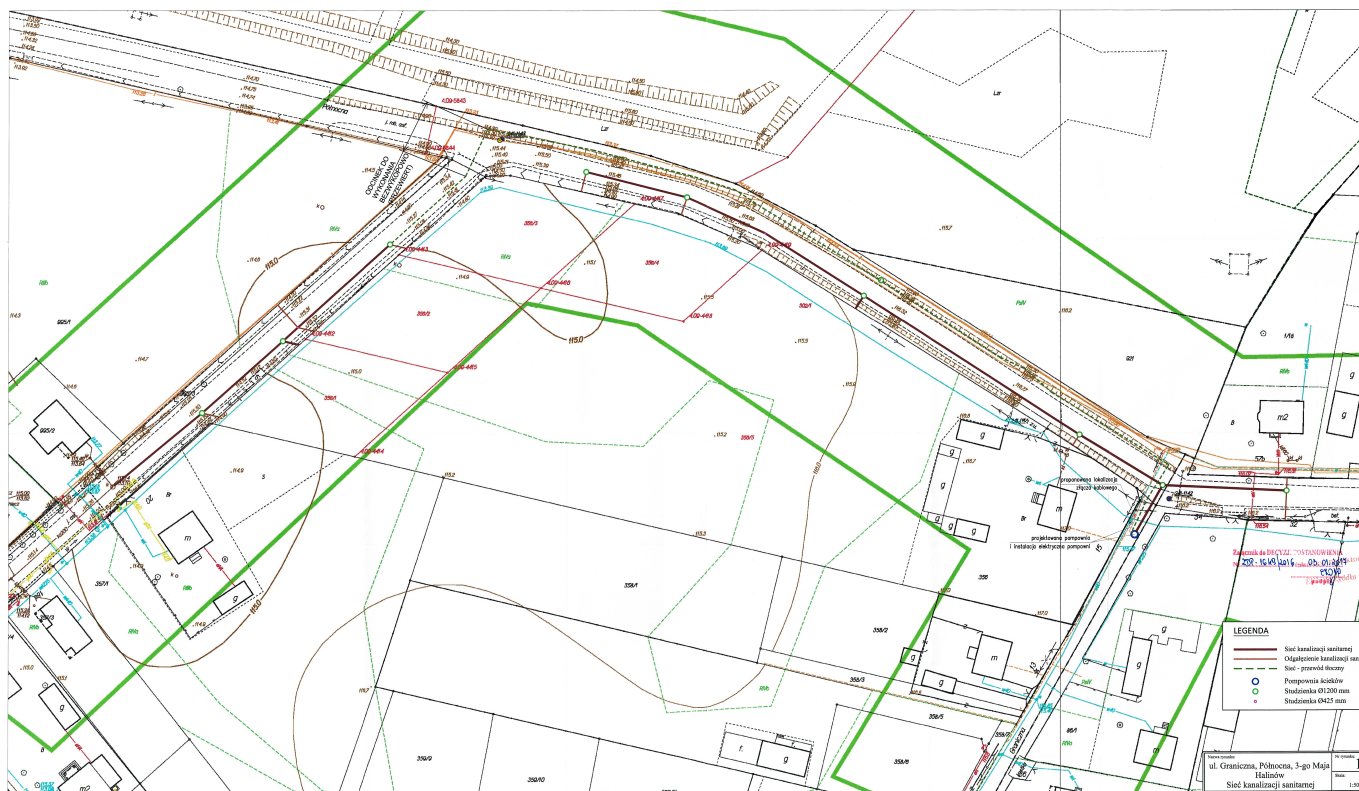

Starosta Miński
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Tadeusza Kościuszki 3

PROTOKÓŁ NR G.6630.34.2017
z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: **Halinów ul. 3 Maja, Północna, Graniczna, dz. 141207_4.0009.302**

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami: **kanalizacyjna**

Wnioskodawca: **Masko Sp. z o.o.**
Kombatantów II Wojny Światowej 1, 05-070 Sulejówek
NIP 5271022507

Data wpływu wniosku: **2017-01-30**

Przewodnicząca narady koordynacyjnej: **Krystyna Wilk**
Kierownik Referatu GESUT

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim Referat Architektury i Budownictwa w Halinowie	<i>Imię i Nazwisko</i> Karol Frączyk
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
2	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Orange Polska S.A.	<i>Imię i Nazwisko</i> Jacek Śnieżek
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Zgłoszono uwagi: W miejscach zbliżeń i na skrzyżowaniu z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie, na etapie wykonywania robót ziemnych zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem, prace prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. O przystąpieniu do robót powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A. wniosek na stronie www.orange.pl/wniosek nadzor	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
3	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki	<i>Imię i Nazwisko</i> Leon Jurek
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
4	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Urząd Miejski w Halinowie	<i>Imię i Nazwisko</i> Agnieszka Księżopolska
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
5	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	<i>Imię i Nazwisko</i> Elżbieta Zgódka
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
6	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Zakład Komunalny w Halinowie	<i>Imię i Nazwisko</i> Iwona Zaciek
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: **Zbigniew Moroz**

Uwagi własne:
Bez uwag.

Z up. Starosty

Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

WP-1 (wr. 13.06.2016)

Mińsk Mazowiecki, dn. 02-01-2017 r.

GMINA HALINÓW
HALINÓW ul. SPÓŁDZIELCZA 1
05-074 HALINÓW
Nr kontrahenta: S05EO3

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr 16/R5/21058
dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: **pompownia ścieków "Graniczna"**
Lokalizacja: **HALINÓW, ul. GRANICZNA, dz. nr 0009, Halinów-315/1, gm. HALINÓW.**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 08-12-2016 r., określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN 0,4 kV.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i Instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 14 kW – zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej HALINÓW POLNOCNA [3-0538] do zwiększonego obciążenia: n/d.
 - 5.2. Wykonanie przyłącza: kablowe YAKXS 4x35 mm² o długości ok. 25 m ze złączem typu ZK-1+SL-1 (wyposażone w rozłącznik bezpiecznikowy izolacyjny).
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad złączem kablowym przy granicy działki, od strony drogi.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezpośredni energii czynnej.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 25 A w złączu kablowym.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Koncepcję i projekt uzgodnić w RE.
15. Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:
Kowalczyk Paweł

Halinów, dnia 14.12.2016 r.

ZK.4115.287.2016.SK

**Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów**

**Warunki techniczne projektowania i wykonania
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.12.2016 r. Zakład Komunalny w Halinowie podaje warunki techniczne projektowania i wykonania **sieci kanalizacyjnej** w ulicach 3 Maja, Północnej, Granicznej, działki o nr ewid. 411, 302, 315/1 w miejscowości **Halinów**, 84/2 w miejscowości **Krzewina**.

Sieć kanalizacyjna

1. Projektowaną sieć kanalizacją w systemie grawitacyjnym należy zaprojektować w dz o nr ewid. 411, 302, 315/1 w miejscowości **Halinów**, 84/2 w miejscowości **Krzewina**.
2. Sieć kanalizacyjną należy projektować z rur PVC dobierając średnice zapewniające dobry przepływ ścieków oraz dalszą rozbudowę w przyszłości.
3. Rurociąg tłoczny wykonać z rur PE łączonych systemem elektrooporowym dla perspektywicznych ilości ścieków.
4. Na załamaniach przewodu oraz na węzłach należy zaprojektować szczelne studzienki rewizyjne DN 1200 z włazem uchylnym z żeliwa sferoidalnego z uszczelką zabezpieczającą przed hałaśliwą pracą pokrywy z elastomeru lub kompozytu PE oraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Na prostych odcinkach sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować szczelne studzienki rewizyjne DN 1200 w nie większej odległości niż 70 m.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie na załamaniach tras kanałów studni DN 600, a w przypadku braku miejsca studni DN 425, jeżeli kąt załamania trasy jest niewielki lub w pobliżu (maksymalnie do kilkunastu metrów) przewidziana jest studnia żelbetowa DN 1200.
6. W wykopie nad rurociągiem zaprojektować taśmę z wkładką metalową.
7. Warunki techniczne na przepompownię ścieków zlokalizowaną na dz. o nr ewid. 315/1 zostały określone w warunkach technicznych ZK.4115.288.2016.SK z dnia 14.12.2016 r

Przykanaliki

1. Poszczególne odcinki sieci kanalizacyjnej ϕ 160 PVC zaprojektować w pasach drogowych poszczególnych ulic gdzie będzie przebiegać projektowana sieć kanalizacyjna.
2. Odcinki sieci kanalizacyjnej połączyć z projektowanym przewodem głównym za pomocą studzienek rewizyjnych.
3. Odcinki sieci przy granicy działki zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych za pomocą korka.

Inne uzgodnienia

1. Na realizację budowy należy posiadać projekt budowlany opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Do projektu należy dołączyć **elektroniczną wersję projektu w formacie pdf nagraną na płycie CD**.
3. Zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.).
4. Po uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów projekt należy uzgodnić w Zakładzie Komunalnym W Halinowie.
5. Uzgodniony projekt stanowi podstawę do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Niniejsze warunki aktualne są 12 miesięcy.

me
h *AA*

Wymagania dotyczące wykonawstwa

1. Kierowanie budową sieci należy powierzyć osobie posiadającej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, posiadającej aktualne zaświadczenie o przynależności od Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej.
2. Sieć wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, uwagami zawartymi w opiniach oraz warunkami i zaleceniami Zakładu Komunalnego Halinowie.
3. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić Zakład Komunalny w Halinowie, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.
4. Należy uzyskać zgodę na rozpoczęcie w/w robót oraz na włączenie do istniejącej sieci.
5. Należy uzyskać zgodę właściciela / zarządcy drogi na wykonanie robót w pasie drogowym.
6. Nad budową sieci nadzór techniczny jest sprawowany przez uprawnionego pracownika Zakładu.
7. Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach posiadających aprobaty techniczne, jak również istnieje konieczność uwzględnienia wymagań stawianych dla projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru w zeszytach 3 i 9 opracowania COBRTI INSTAL.
8. Wykonawca robót wraz z Inwestorem zobowiązani są zgłosić sieć do odbioru: technicznego zanikowego – na otwartym wykopie i końcowego, po zakończeniu robót i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
9. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca/Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia właściwych organów o zakończeniu budowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
10. Wybudowanie sieci bez zachowania wymogów określonych w przedmiotowych warunkach traktowane będzie jako nielegalne.

Sporządził:

Starszy Specjalista
ds. technicznych i gospodarki wodno-ściekowej

Włodek Zięba
mgr inż. Włodzisław Zięba

.....14.12.2016.....
(data, podpis)

Sprawdził:

Marek Urabski
Upr. bud. 51497/75 Wa-722/93
PEM/5103
MAZ/15/2855/07

.....16.12.2016.....
(data, podpis)

Zatwierdził:

DYREKTOR
Marek Urabski
mgr inż. Małgorzata Komula-Ołowska

.....16.12.2016.....
(data, podpis)

Halinów, dnia 14.12.2016 r.

Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów

Warunki techniczne projektowania i wykonania pompowni ścieków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.12.2016 r. Zakład Komunalny w Halinowie podaje warunki techniczne projektowania i wykonania **pompowni ścieków** na dz. o nr ewid. 315/1, położonej w miejscowości **Halinów**.

Pompownia ścieków

1. Dobór pomp zaprojektować z uwzględnieniem przepływów ścieków przewidzianych w najbliższej przyszłości, z wydajnością określoną przez Projektanta.
2. Wielkość prefabrykowanego zbiornika pompowni zaprojektować z uwzględnieniem planowanych docelowo ilości ścieków.
3. Pompownię wyposażać w pompy o pełnym przełocie wirnika uzbroić w zawory zwrotne kulowe i zasuwy odcinające – nożowe ze stali nierdzewnej w wykonaniu dla ścieków.
4. Przewidzieć możliwość podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego.
5. W przypadku braku lokalizacji na terenie wygrodzonym dopuszcza się usytuowanie pompowni w poboczu drogi.
6. Rozdzielnica elektryczna powinna posiadać następujące zabezpieczenia:
 - zabezpieczenie różnicowo – prądowe,
 - zabezpieczenie przeciążeniowe pomp,
 - zabezpieczenie zaniku i kontroli zasilania,
 - zabezpieczenie wewnętrzne temperaturowe silników pomp,
 - zabezpieczenie przepięciowe B/C.
7. Rozdzielnica elektryczna powinna posiadać następujące funkcje:
 - wyłącznik główny sieć/agregat,
 - przełączniki rodzaju pracy ręka/automat,
 - kontrolki stanu pracy i awarii pompowni,
 - gniazdo zasilające serwisowe 230 V i 24 V zainstalowane na drzwiach wewnętrznych.
8. Sterowanie pompownią:
 - sterownik XLe lub kompatybilny z używanym w Zakładzie Komunalnym w Halinowie,
 - zasilacz 24 V,
 - radiomodem SATEL 3AS/125 lub kompatybilny z używanym w Zakładzie Komunalnym w Halinowie,
 - antena Radmor,
 - kabel antenowy H1000 lub Nokia wtyki antenowe pozłacane,
 - przekaźniki separujące obwody 24 V,
 - maszt antenowy z fundamentem o wysokości 5m,
 - sonda hydrostatyczna 44-20 mA – np. Aplisens,
 - Sondy gruszkowe poziomu minimalnego i maksymalnego.
9. Algorytm pracy pompowni należy uzgodnić z użytkownikiem w celu zachowania zgodności z istniejącymi pompowniami ścieków.
10. Oprogramowanie wizualne należy dostosować do istniejącego w Zakładzie Komunalnym.
11. Pompownię należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.
12. Zaprojektować wentylację pompowni wywiewnikami min. DN 160.

Inne uzgodnienia



1. Na realizację budowy należy posiadać projekt budowlany w 5 egzemplarzach opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do projektu należy dołączyć **elektroniczną wersję projektu w formacie pdf nagrałą na płycie CD**.
3. Zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.).
4. Po uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów projekt należy uzgodnić w Zakładzie Komunalnym W Halinowie.
5. Niniejsze warunki aktualne są 12 miesięcy.

Sporządził:

Starszy Specjalista
ds. technicznych i gospodarki wodno-ściekowej

Iwona Zaciek
mgr inż. Iwona Zaciek

.....14.12.2016r.....

(data, podpis)

Sprawdził:

Andrzej Grabowski
Upr. bud. 66191/15 Wa-722/93
PEN/51/03
MAZ/13/2855/07

.....16.12.2016.....

(data, podpis)

Zatwierdził:

DYREKTOR

Malgorzata Komuda-Olowska
mgr inż. Malgorzata Komuda-Olowska

.....16.12.2016.....

(data, podpis)